


Nasze rozwiązania można zastosować w różnych wariantach dostosowanych do Państwa potrzeb:



Wytyczne do montażu lamp :

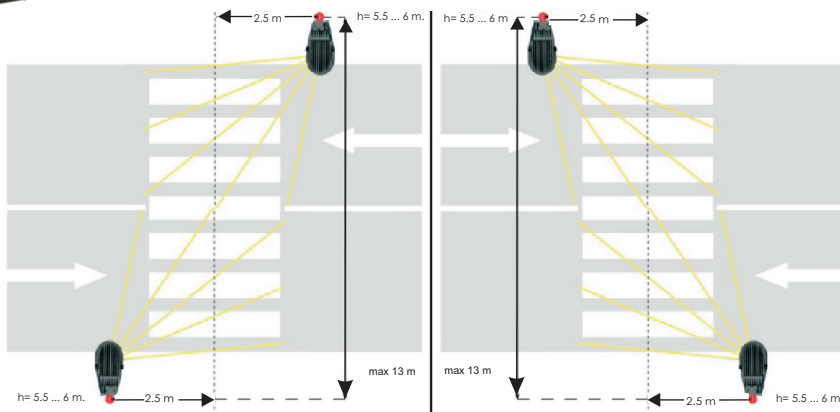


Znak D-6

	Znak tradycyjny
	Panel aktywny
	Znak aktywny ZDPP-03

Zasilanie

	230 V AC
	z oświetlenia ulicznego 230V AC +bufor 12V DC
	12 V DC solarne

Wytyczne do montażu aktywnych przejść pieszych ZDPP-03:

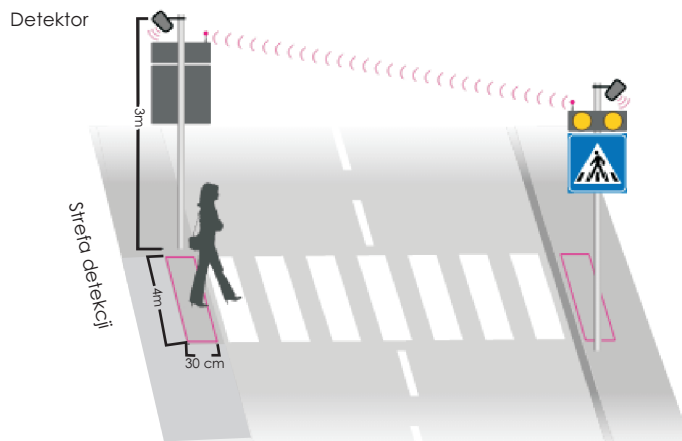

Doświetlenie

	bez doświetlenia
	doświetlenie jednostajne
	doświetlenie funkcja rozjaśniania 10-100% skok co 10%

Detekcja

	bez detekcji praca 24 h
	detektor
	przycisk dla pieszych


Dodatki

	pasywne kocie oczka
	aktywne kocie oczka 11...48V

Sterownik

SAPP-1	Dostosowany do wybranego wariantu
--------	-----------------------------------

Przykładowe zestawienia :

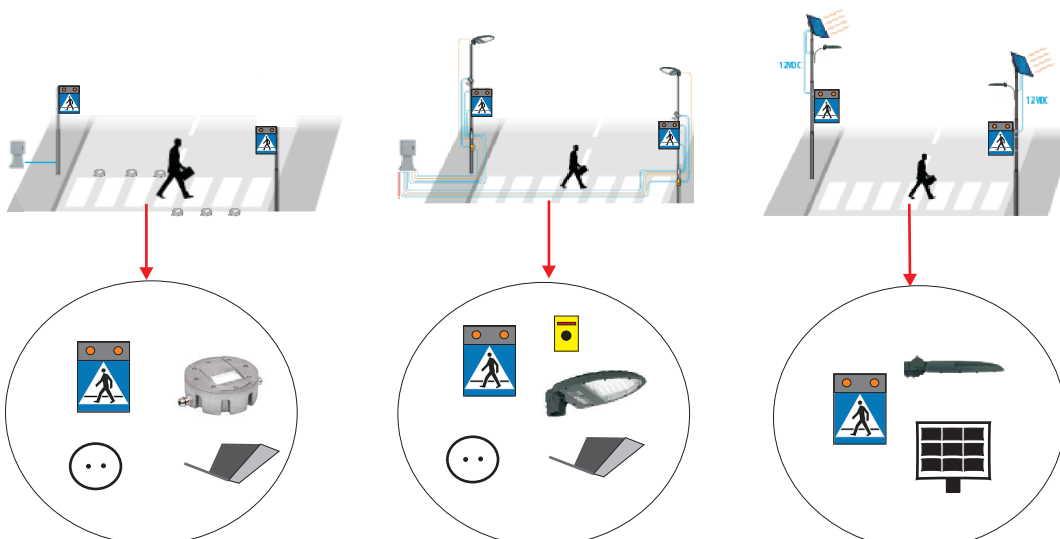

Znajdź swoje optymalne rozwiązanie!